

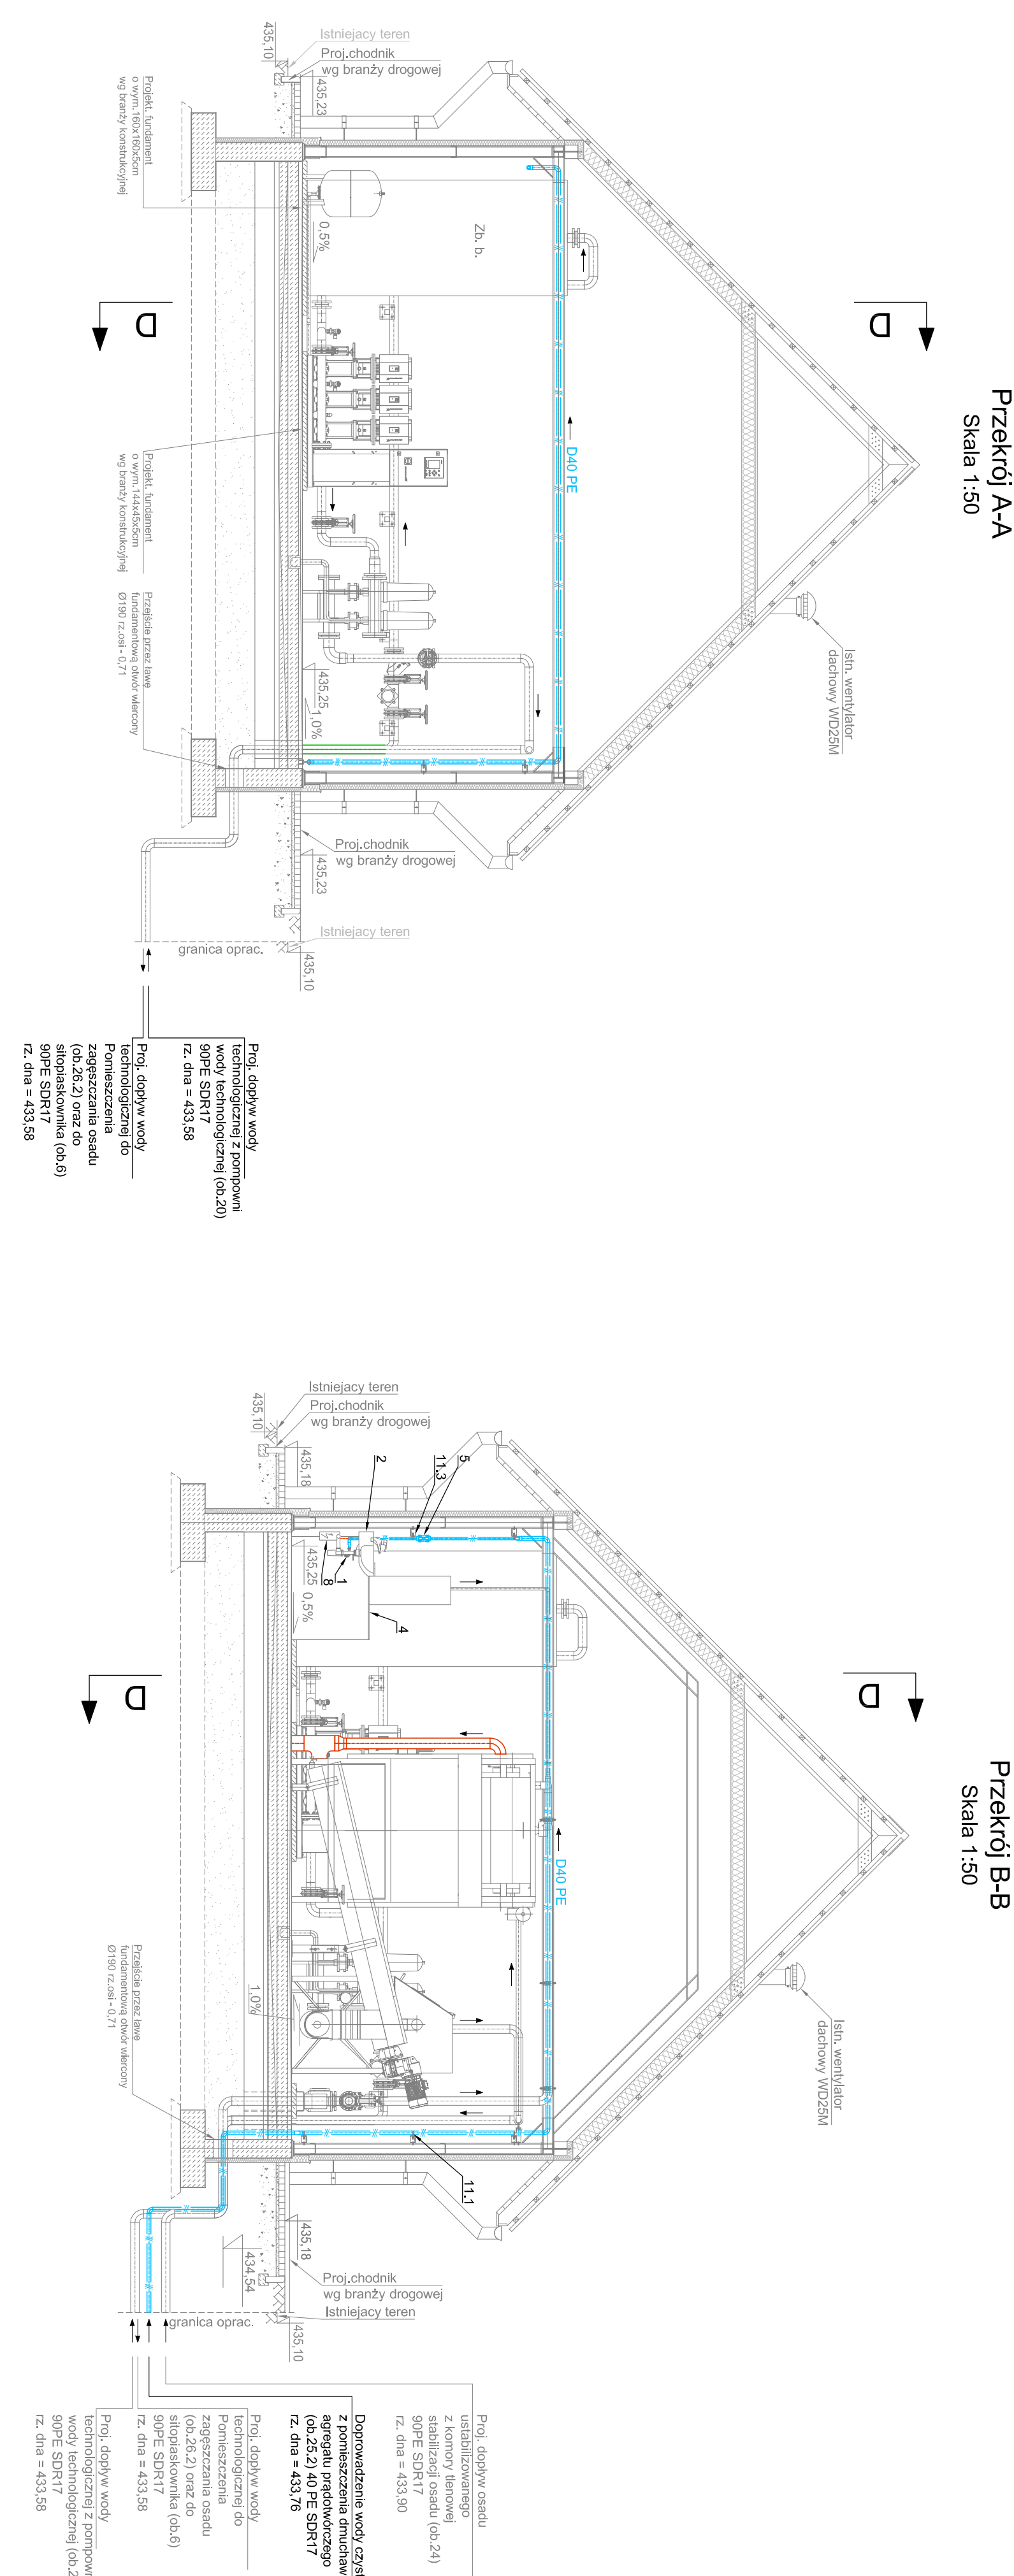



Aksonometria instalacji wody wodociągowej (ob.26)

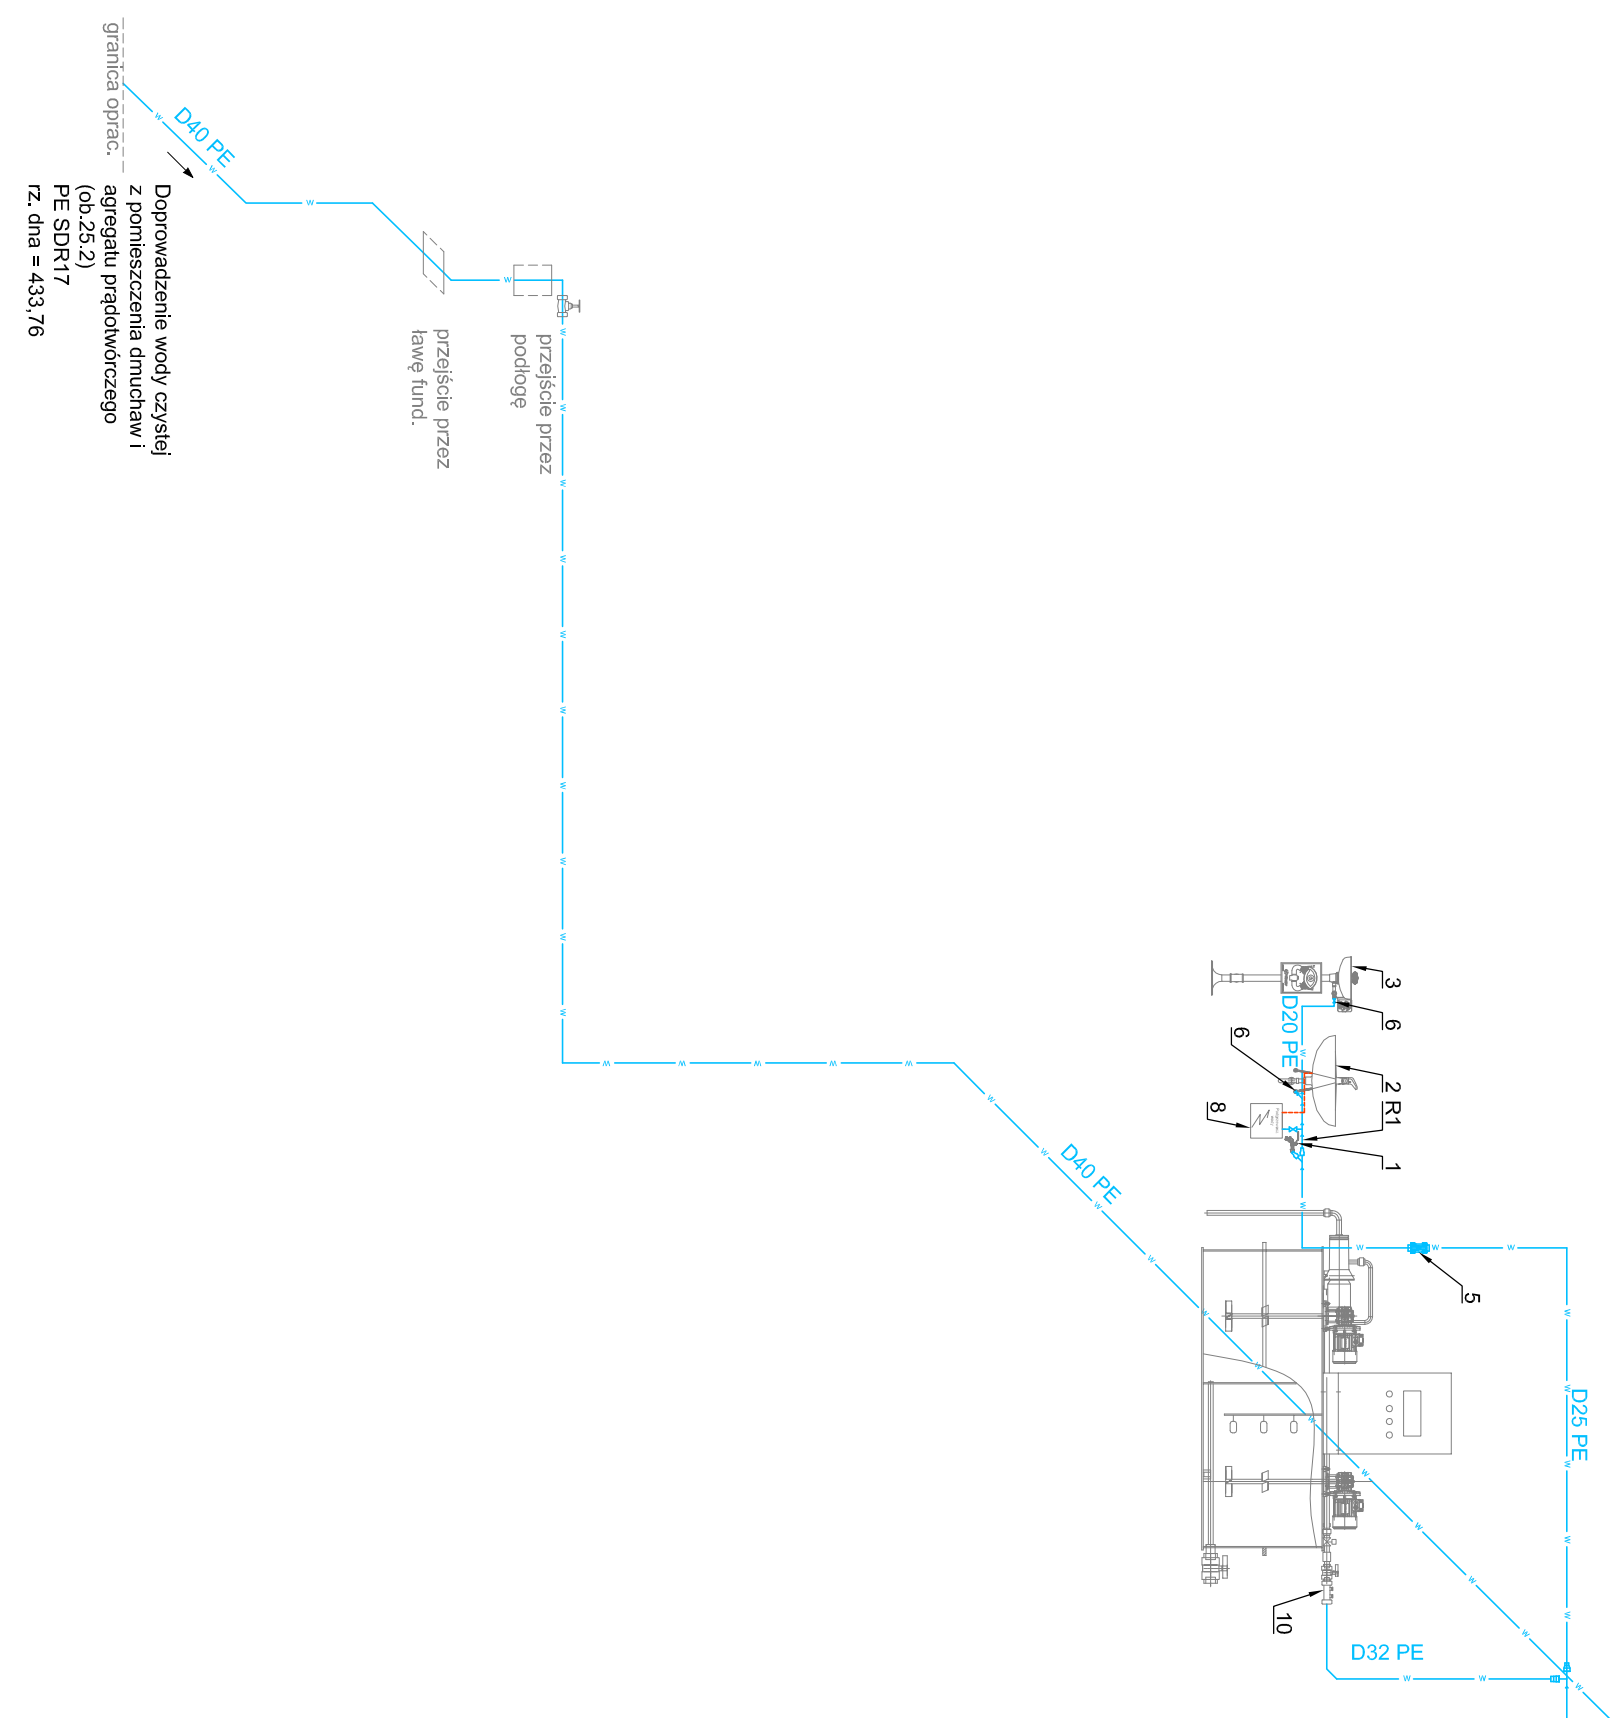


Przekrój C-C
Skala 1:50

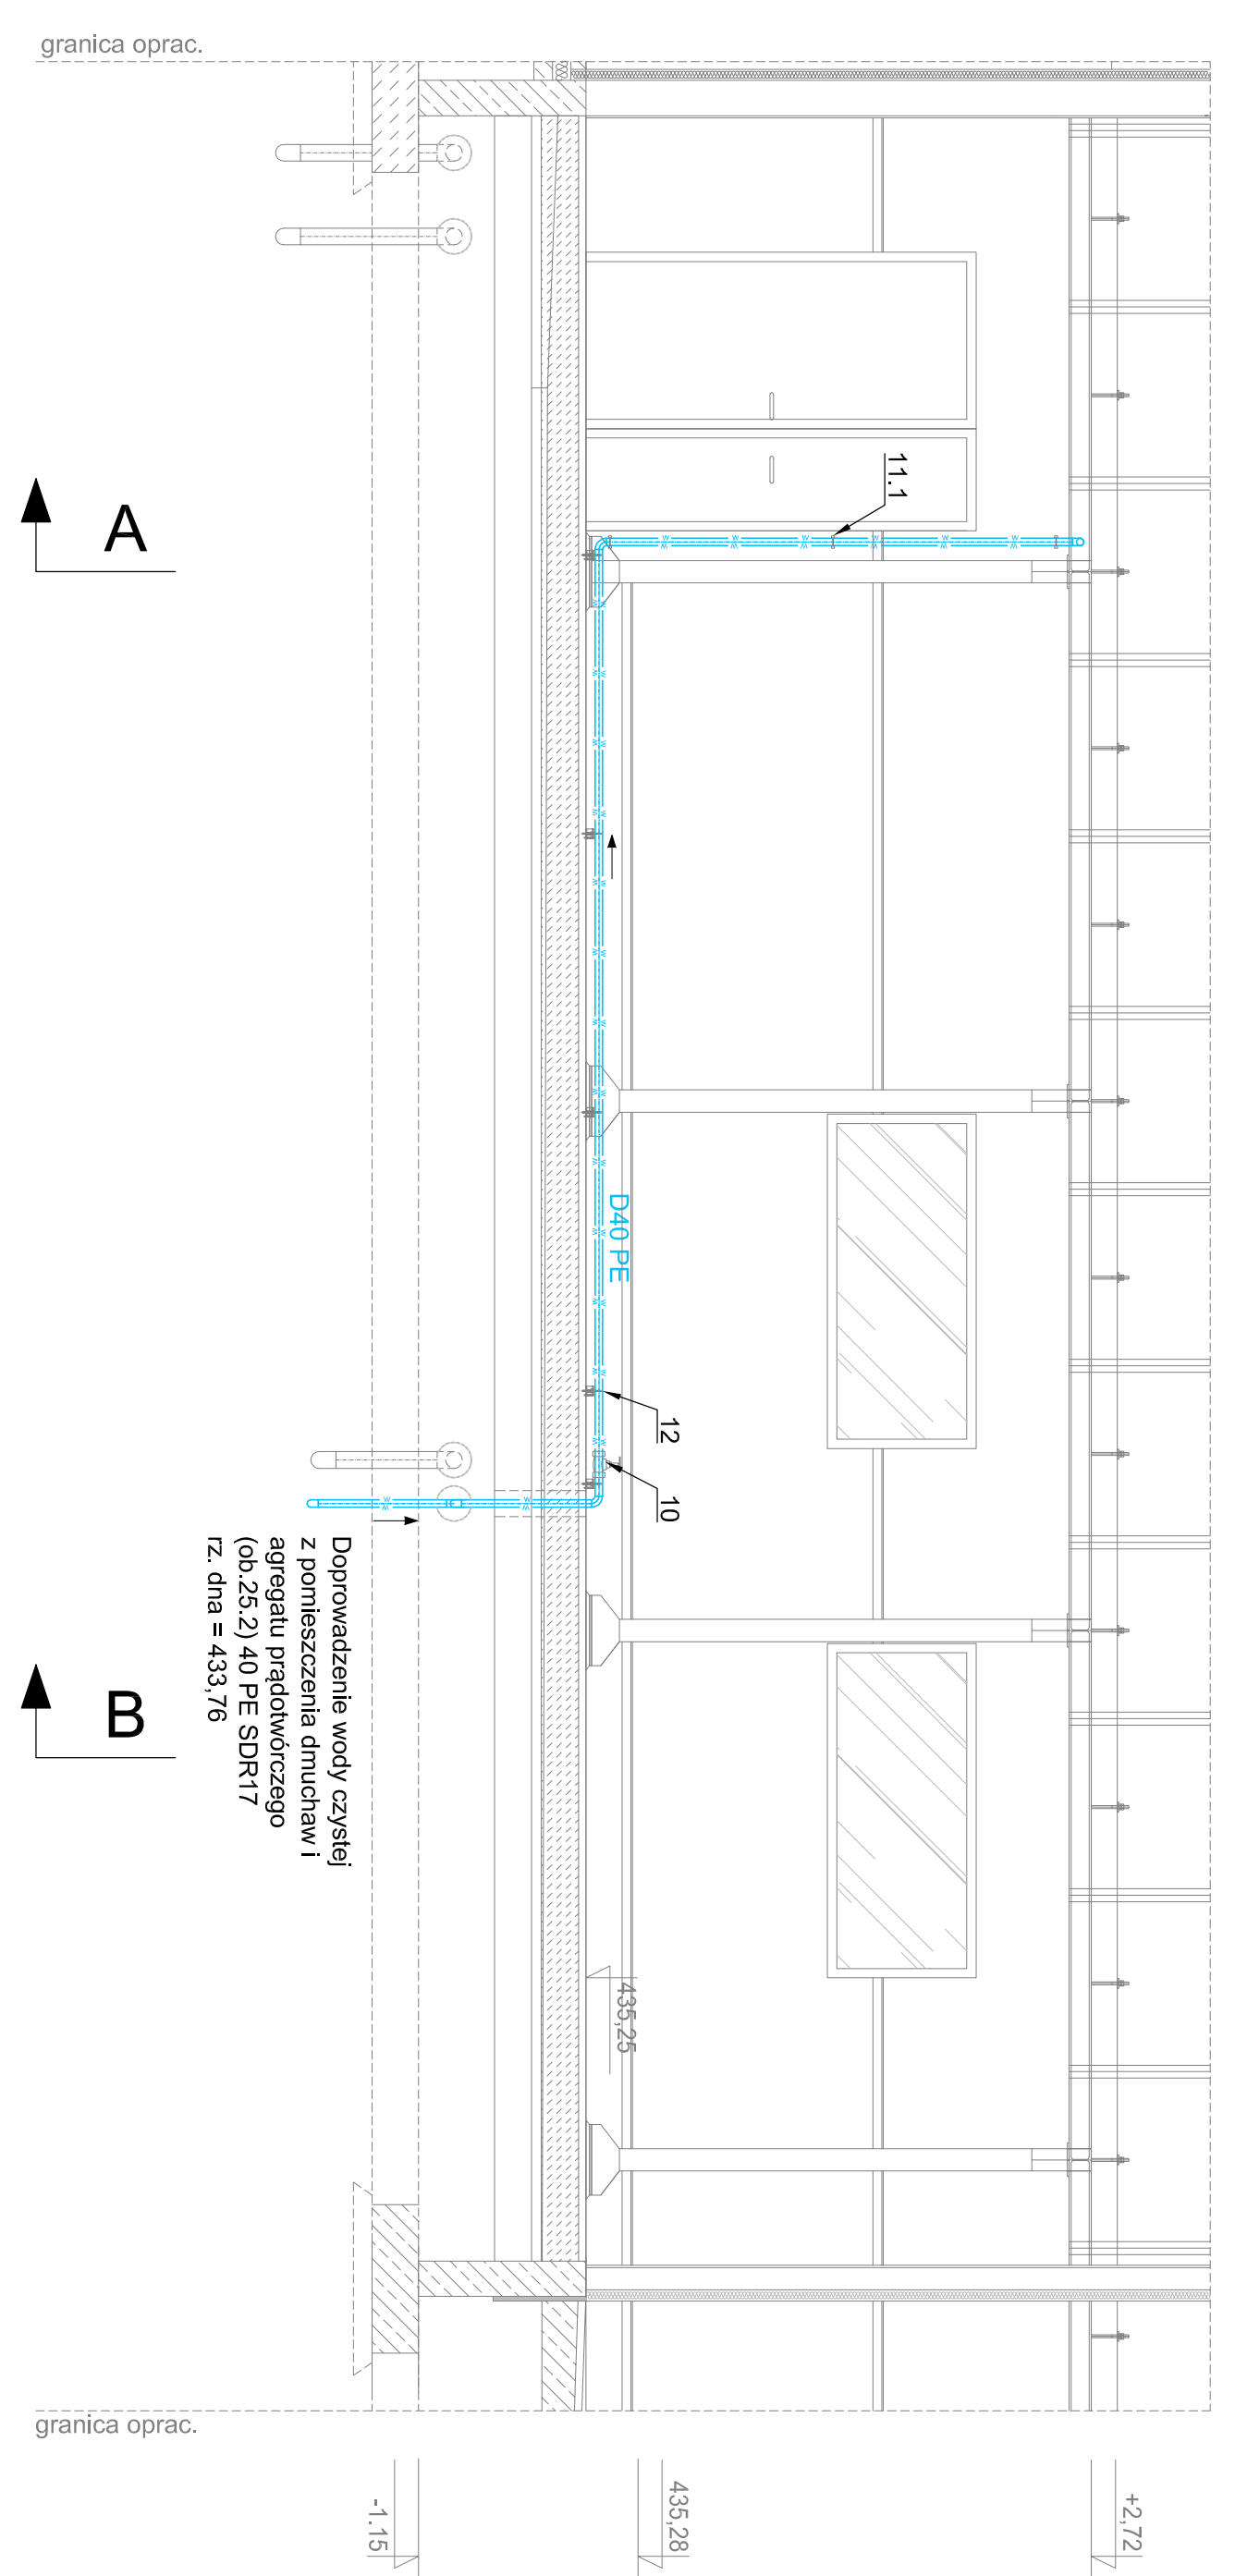

Przekrój D-D
Skala 1:50

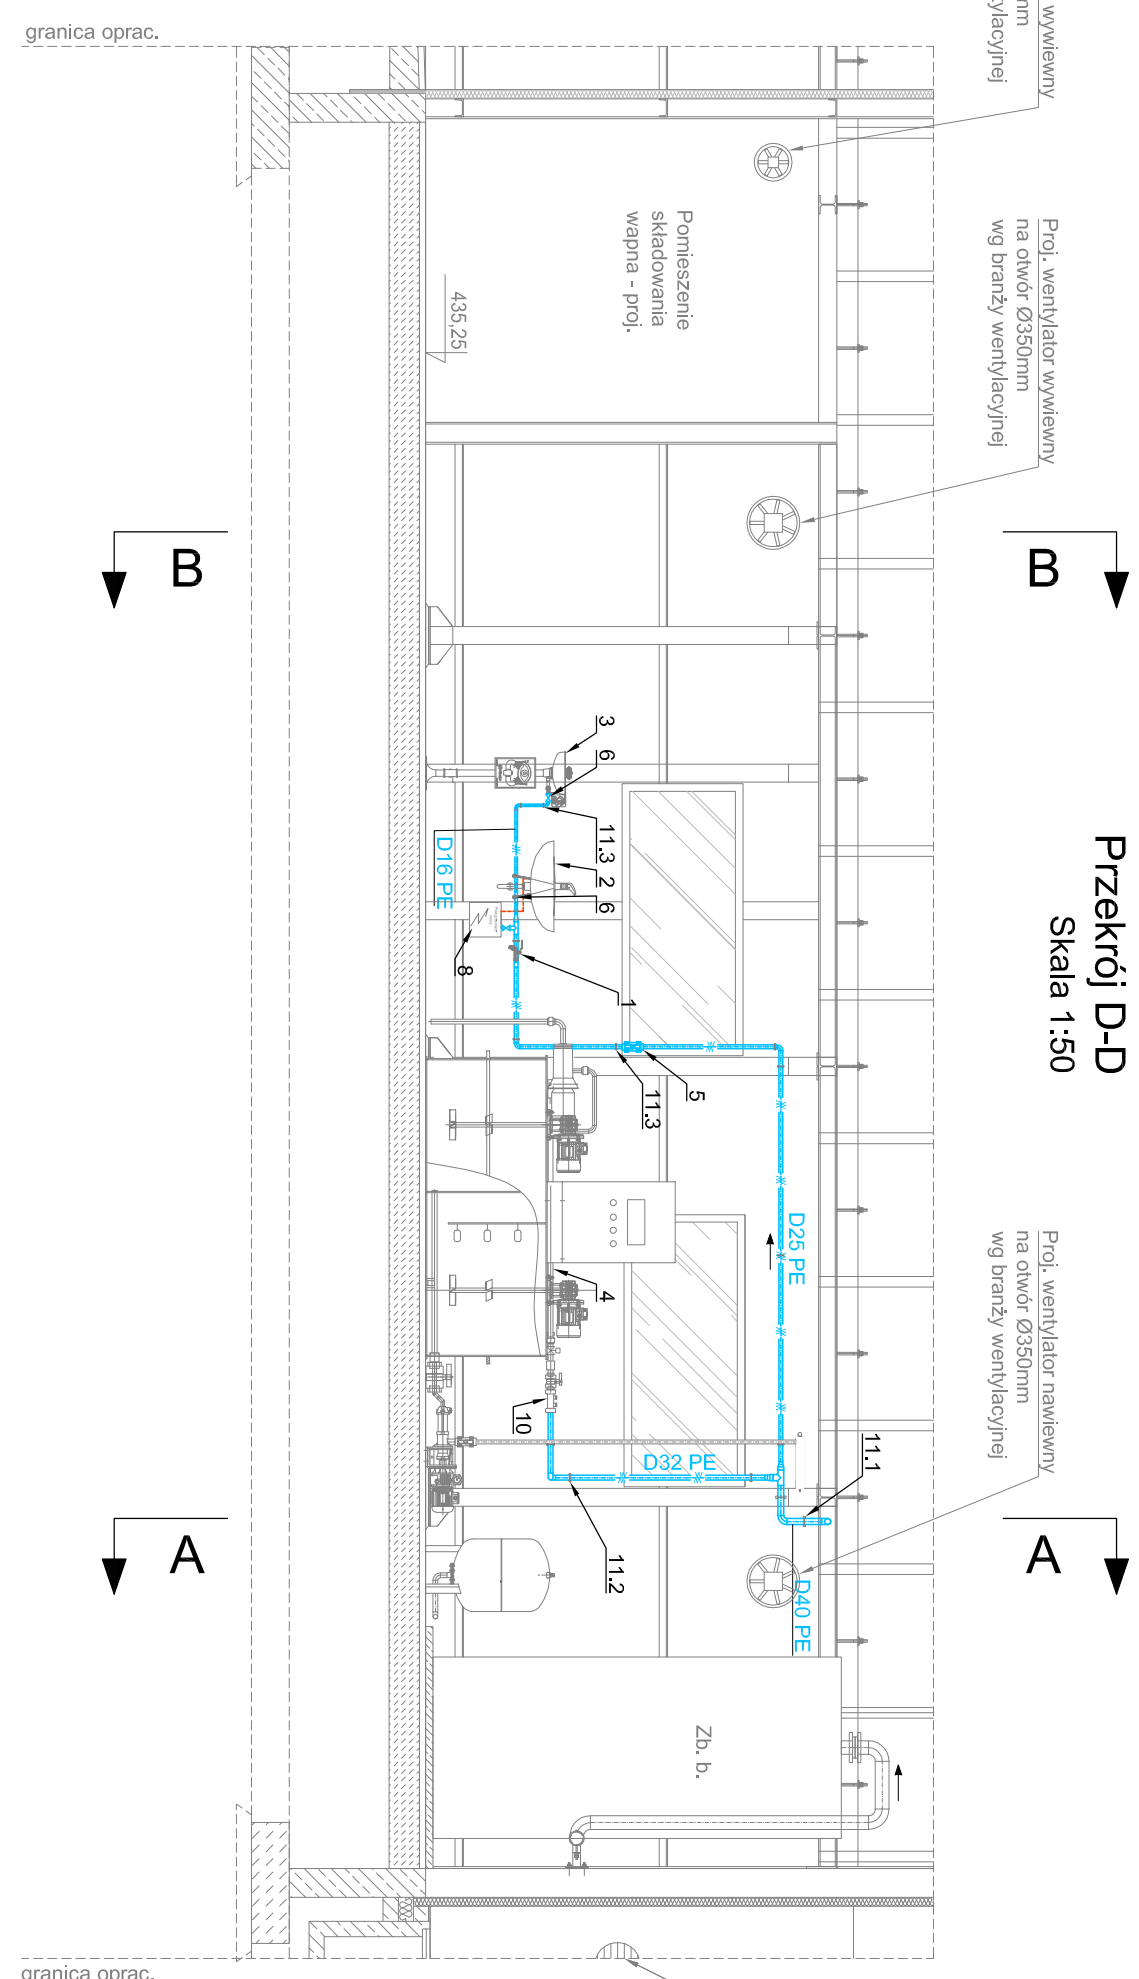

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej (ob.26)

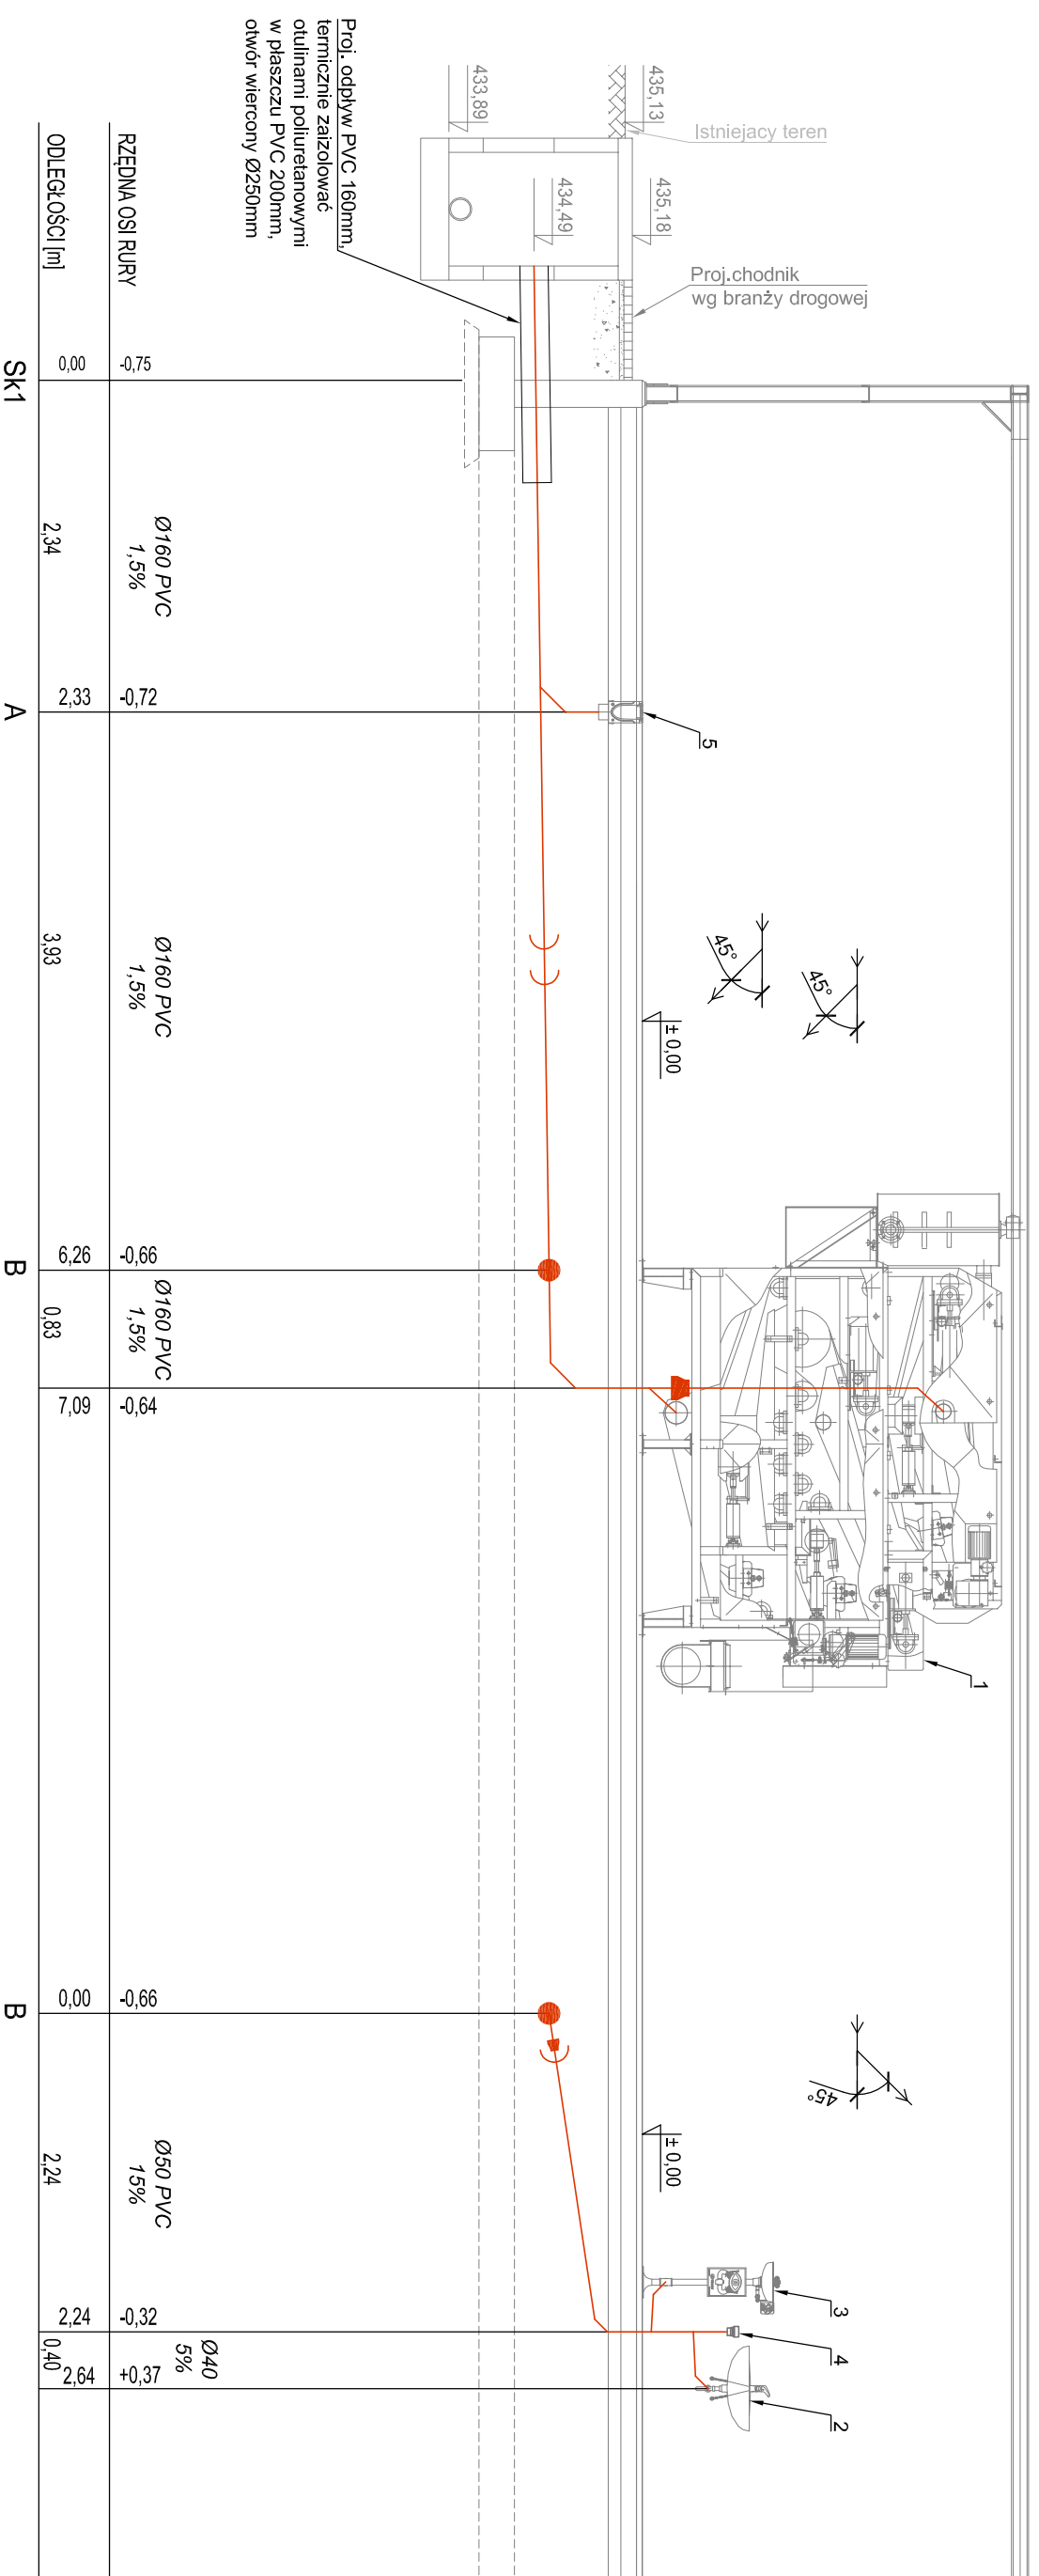[illegible]

Lp.	Nazwa elementu	Parametry techniczne	Ilość [szt.]
1	Oprzemysłowa szafka z czynnikiem chłodzącym	0100 P-0-CU	1
2	Urządzenie mechaniczne do podciągania	0400 P-0-CU	1
3	Oczyszczacz powietrza	0500 P-0-CU	1
4	Zawór regulacyjny	0600 P-0-CU	1
5	Odczytnik przepływu	0700 P-0-CU	1

1. Dokumentacja rysunkowa stanowi jedno opracowanie z częścią opozow.
2. Wzrosty i zginie i wyniki zawiadowa, na budowach w razie niezgodnoŝci skontrolowa się z Projektantem
3. Wzrosty i rysunki budoz, technologiczne rozpowszechniowane z dokumentacji budoz.
4. Wzrosty i rysunki budoz z przepisami BHP, zgodnie ze szlak budoz, i pod nadzorem osob posiadajacych szlache uprawnienia.

[illegible]