


- UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
 2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZECNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 3. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZYOBJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBJEKTÓW, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 4. STUDZIENKI USTUDNIENIE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ OMI POKAD TEREN I OBRUKOWAĆ
 5. POZIOM WŁĄZU STUDZIENIEK USTUDNIOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZŁICOWANY Z POZIOMIEM DROGI
 6. RURIACI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIWNIOWYMI I POZOSTAŁE W GRUNIE FRAGMENTY ZASLEPIĆ
 7. RURY NALEŻY UKŁADAC ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSKAZANAMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ NORMAMI BUDOWLANIAMI
 8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE, CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
 9. STUDNIE PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C50/45, IW6

Uwaga:
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubość 30 cm.

Legenda:
TEREN PROJEKTOWANY
TEREN ISTNIEJĄCY

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
Opracował:	mgr inż. Paweł Garb	02.2017	-	-		
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Góral	02.2017	-	-		Objekt, adres: Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów - Zdrój ul. Miejska 9, 59-460 Świeradów-Zdrój woj. dolnośląskie
Projektował:	mgr inż. D. Kozłowski	02.2017	MAP0323/PMB/16	inż. w zakresie inżynierii		
Sprawił:	mgr inż. Piotr Chalaś	02.2017	MAP0611/PBS/15	inż. w zakresie inżynierii		
Nazwa kontraktu:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCSZCZAZALNI ŚCIEKÓW ECOLOCHIEF WRAZ Z ROZBUDOWĄ OBJEKTÓW PRZETW. UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU					
Tytuł opracowania:	TOM II CZ.5 (IW) PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWANY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZYOBJEKTOWE					
Tytuł rysunku:	PROFIL RURIACIAGU ŚCIEKÓW DO OSADNIKA NR 19					

WYKONAWCA: AZE Zająk, Kosiorek sp. z o.o. w restrukturyzacji 34-625 SKRZYDLINA 101				Rysunek wykonano przy użyciu programu AUTODESK AUTOCAD LT 2012 PL. Numer branżowy wykonawcy: 3812018304. Rysunek jest własnością Wykonawcy. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.			
Projektant:	PR-0199	Nr. Rejestracji:	PR-0199	Skala:	1:100/100	Nr rysunku:	IM/11

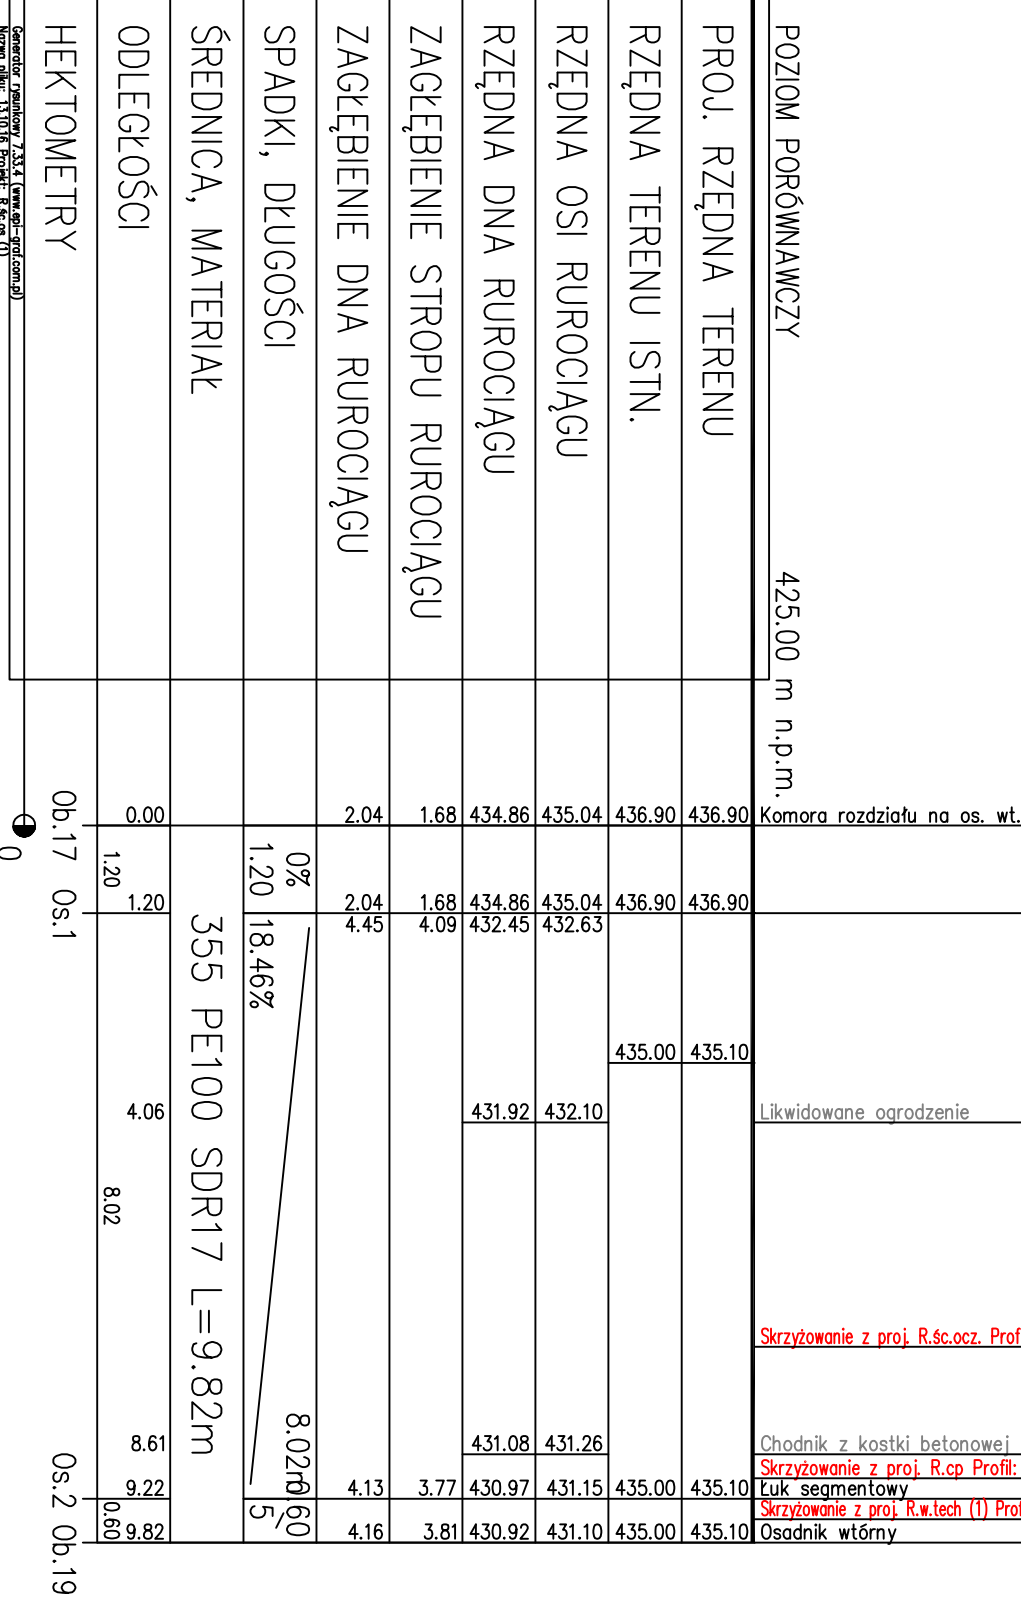

POZIOM PORÓWNAWCZY	425.00 m n.p.m.	Komora rozdzielu na os. wt.
PROJ. RZĘDNA TERENU	436.90	436.90
RZĘDNA TERENU ISTN.	436.90	435.10
RZĘDNA OSI RURIACIAGU	435.04	435.04
RZĘDNA DLA RURIACIAGU	434.86	432.83
ZAGŁĘBIENIE STROPU RURIACIAGU	1.68	1.68
ZAGŁĘBIENIE DLA RURIACIAGU	2.04	2.04
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.7%	8.02m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	355 PE100 SDR17 L=9.82m	5
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.20
HEKTOMETRY	Ob.17 Os.1	0s.2 Ob.19