


Licznik typu ZMD405CT

kl. 0,5 dla en. czynnej, kl. 1 dla. en. biernej

Pomiar rozliczeniowy półpośredni

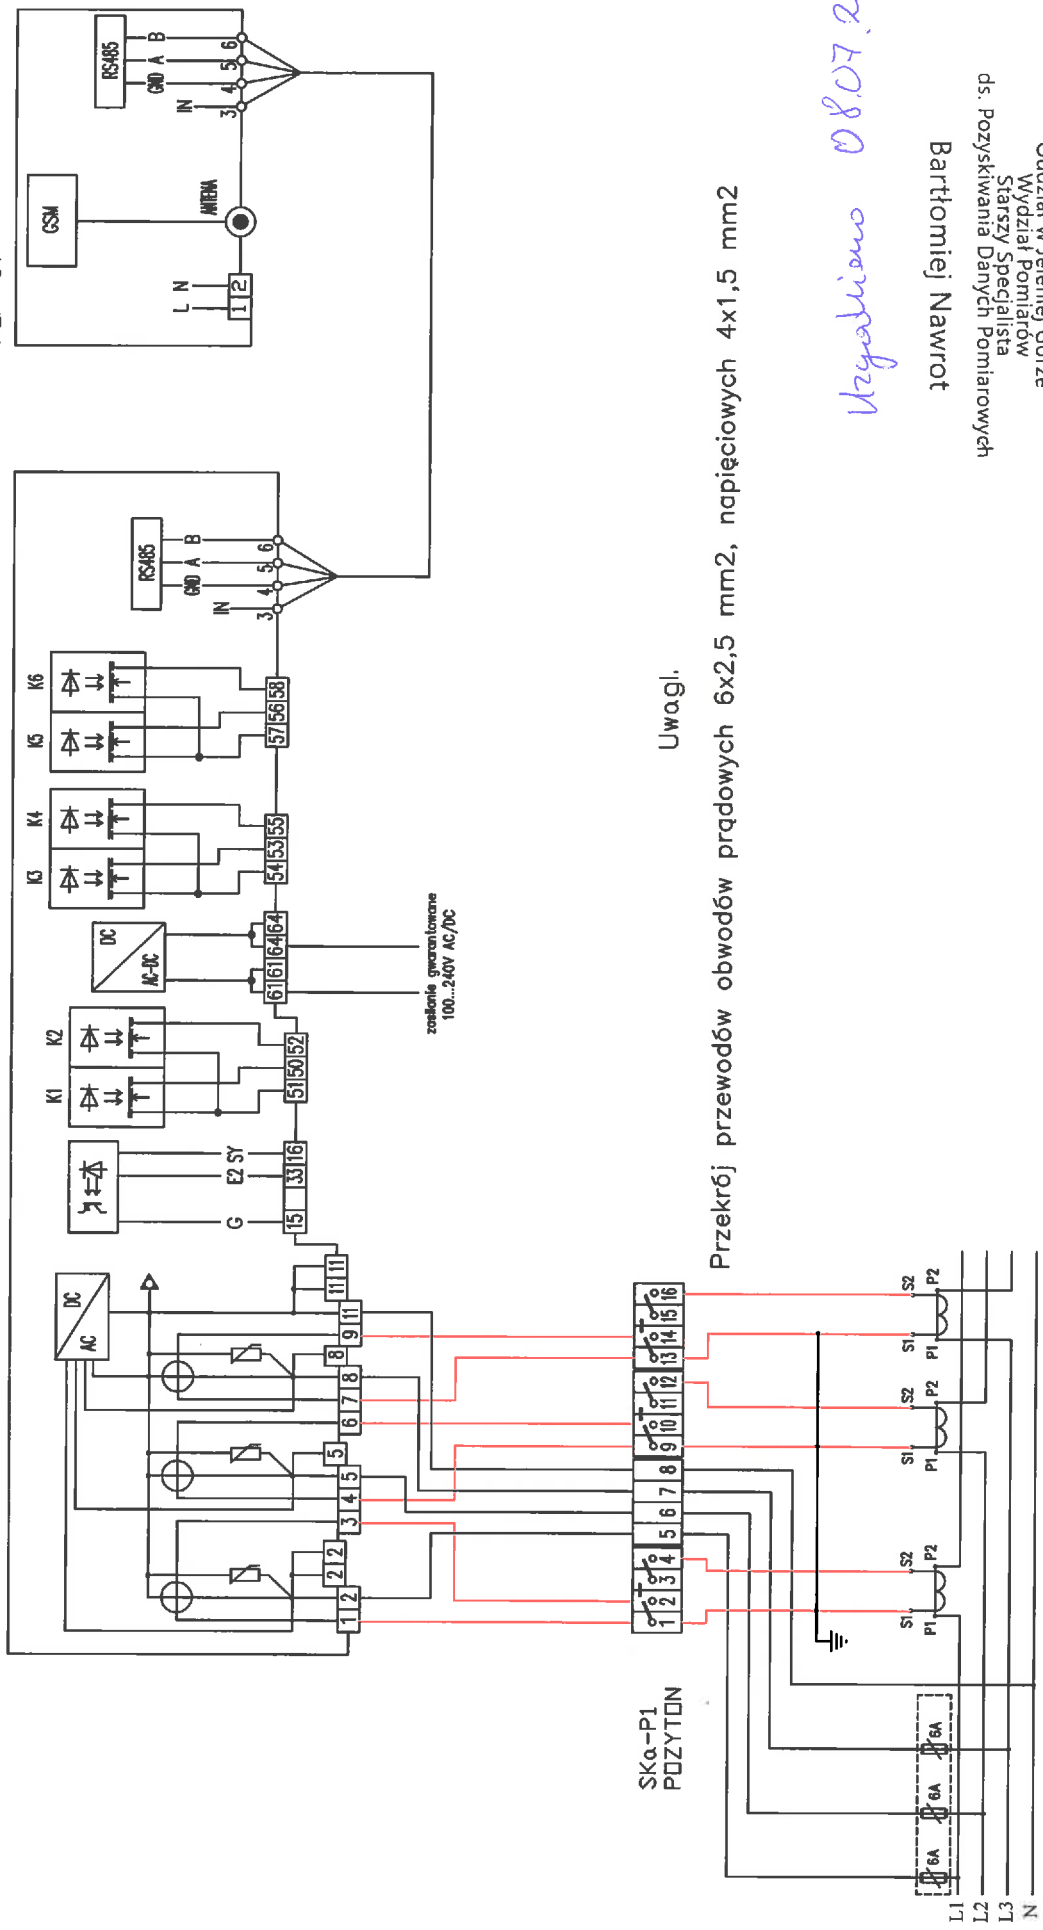

Uwagi.

Przekrój przewodów obwodów prądowych 6x2,5 mm², napięciowych 4x1,5 mm²

Wzrobiono 08.07.2016


Bartłomiej Nawrot

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Pomiarów
Starszy Specjalista
ds. Pozyskiwania Danych Pomiarowych

Wawot

IMW 200/5A, kl.0,2, leg. 5VA
FS5, Ith=60xIn, Idyn=150xIn

Ist. stup nr 32 linii napowietrznej SN 20kV L-859

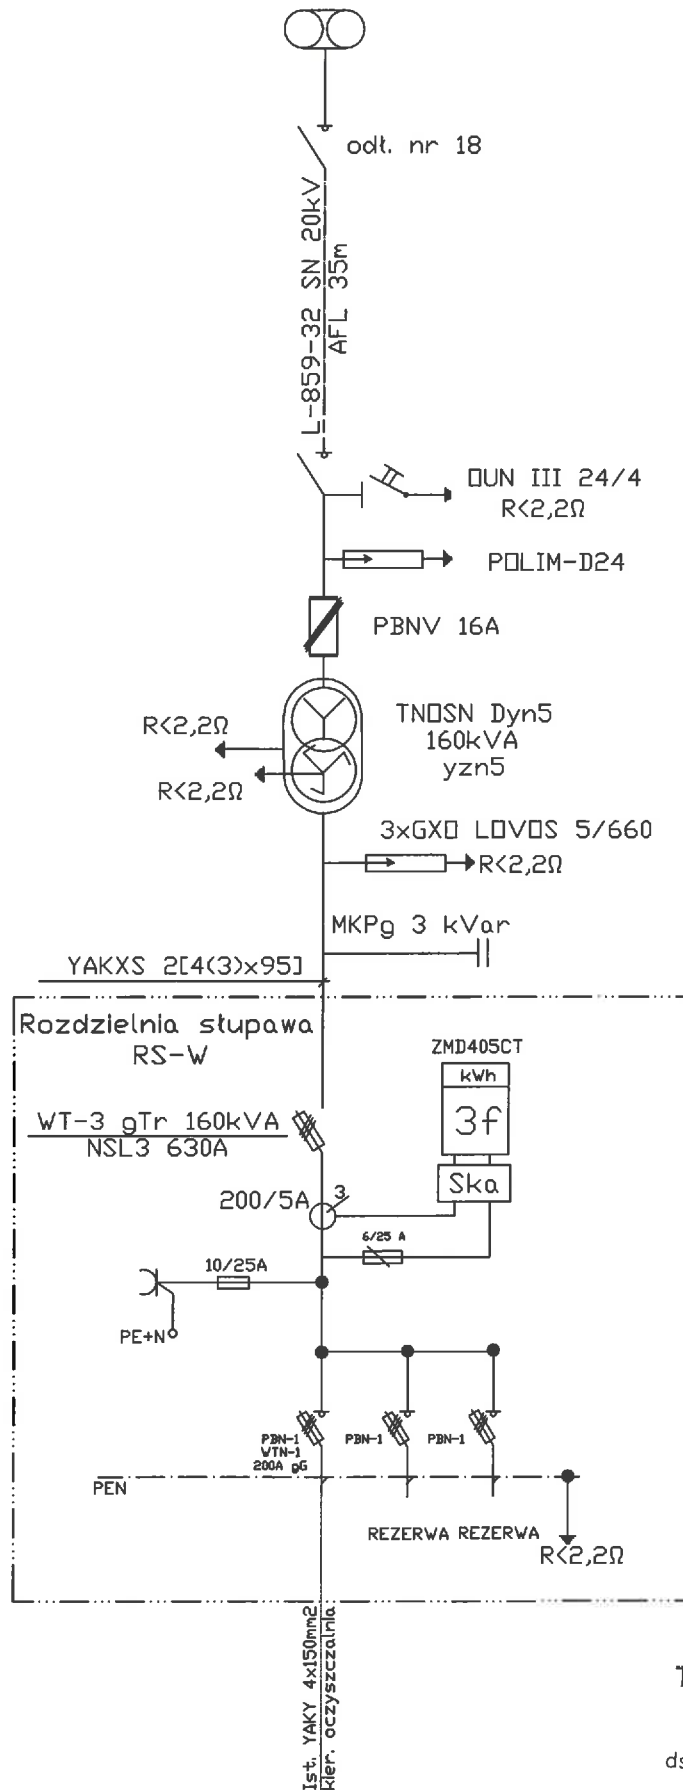

Uzgodniono

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Pomiarów
Starszy Specjalista
ds. Pozyskiwania Danych Pomiarowych

Bartłomiej Nawrot

08.07.2016
Wamset