


SPOSÓB OCHRONY URZĄDZEŃ NA DACHU ZWODAMI PIONOWYMI

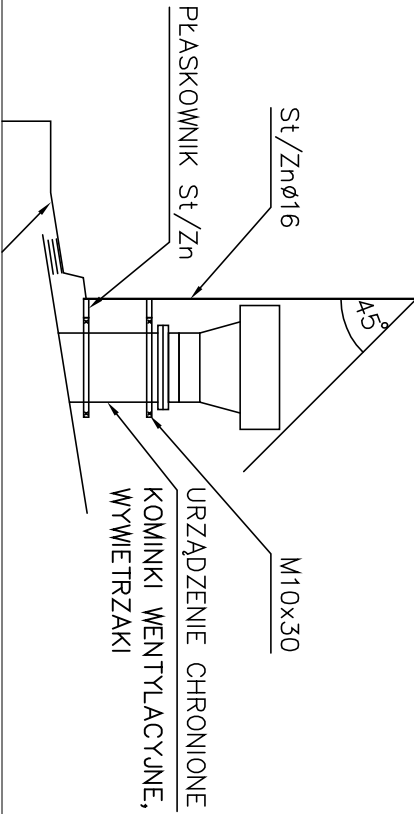

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ZGODNY Z NORMĄ "OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PN-IEC 61024-1-2".
4. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM PO PRZEPROWADZANIU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO.
5. ZWODY POZIOME NISKIE (DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/ZnØ8mm) NALEŻY PROWADZIĆ MOCUJĄC DO SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU POKRYCIA DACHOWEGO.
6. ZWODY PIONOWE CHRONIĄCE URZĄDZENIE PRZED BEZPOŚREMNIM WYŁADOWANIEM (PATRZ DETAL), NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE ZWODAMI POZIOMYMI NA DACHU ZA POMOCĄ DRUTU St/ZnØ8mm.
7. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/ZnØ8mm.
8. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 3cm OD ELEWACJI (DLA PODŁOŻA NIEPALNEGO LUB TRUDNO ZAPALNEGO). KOŁKI POD PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE MOCOWAĆ DO ŚCIANY W ODSTĘPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 1m. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOŁKI OSTRZE Z GWINTEM O DŁUGOŚCI L=220mm, PROD. NP. GROMET LUB RÓWNOWAŻNE.
9. ZŁĄCZA KONTROLNE (ZACISKI PROBIERCZE) NALEŻY MONTOWAĆ NA WYS. OK. 1.4m
10. UZIOM – TAŚMA St/Zn 30x4mm NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m, W ODLEGŁOŚCI 1–1.5m OD BUDYNKU.
11. PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY, ŁĄCZĄCY ZACISK PROBIERCZY Z UZIOMEM – TAŚMA St/Zn 30x4mm.

LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY – DRUT St/ZnØ8mm
- ↓ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT St/ZnØ8mm
- ZWÓD PIONOWY
- Ø ZK ZACISK PROBIERCZY
- UZIOM OTOKOWY / TAŚMA St/Zn 30x4mm
- ≡ CO NAJMNIEJ DWA UZIOMY PIONOWE St/Zn 3m

REWIZJA 0	WYDANIE PODSTAWOWE	01.09.2010
-----------	--------------------	------------

<div>Archimmodicus s.j.</div> <div>Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kedzierski 51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233 tel./0503176038 , tel./fax(071) 3459264</div>			
Inwestor	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój		
Adres	ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój		
Obiekt	Budynek mieszkalno-usługowy		
Adres	ul. Zdrojowa 10, 59-850 Świeradów-Zdrój		
Adres geod.	AM 9, obręb IV, działka nr 40/2		
Temat projektu	Remont budynku		
Temat rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA		
Projektował:	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharczyk	08.2010r.	MAP018POCE07
	mgr inż. Grzegorz Machalski	08.2010r.	MAP0277PWCE06
ARCHIW/30/10	1:100	P.W.	Instalacje elekt.
Nr projektu	Skala	Faza	Branża
			Nr rysunku